

Novoferm ISO45 hőszigetelt szekcionált garázska személybejáró ajtóval



Megrendelőlap

Ajánlatkérés Megrendelés Létesítmény _____ Rendelésszám _____

Vevő _____ Vevőszám _____ Dátum _____

Modell	Felület
vízszintes vékony bordás <input type="radio"/>	Woodgrain <input type="radio"/>
széles bordás <input type="radio"/>	Noblesse sima <input type="radio"/>
nagy lamellás <input type="radio"/>	arany tölgy (sima) <input type="radio"/>
kazettás mintázat <input type="radio"/>	satin grey <input type="radio"/>
	sötét tölgy (sima) <input type="radio"/> (csak széles bordás mintázathoz)
	mahagóni (sima) <input type="radio"/> (csak széles bordás mintázathoz)

Szín	színáryalat
Fehér <input type="radio"/>	RAL 9016-hoz hasonló
Super color <input type="radio"/>	RAL
Egyéb RAL <input type="radio"/>	RAL

Zár és fogantyú
zár és fogantyú nélkül <input type="radio"/>
zár belülről nézve a jobb oldalon <input type="radio"/>
zár belülről nézve a bal oldalon <input type="radio"/>

Szellőzőrács beépítése	darab/szekció	elhelyezés
padlószekcióba <input type="radio"/>		szimmetrikusan <input type="radio"/> rajz alapján <input type="radio"/> (csatolandó)

Ablakok	darab/szekció	ablakok elhelyezése
1-es típus <input type="radio"/>		szimmetrikusan <input type="radio"/>
2-es típus <input type="radio"/>		rajz alapján <input type="radio"/> (csatolandó)
3-as típus <input type="radio"/>		
bevilágító sáv <input type="radio"/>		

Üvegtípus
dupla üveg, 16 mm, mindkét oldalon víztiszta <input type="radio"/>
dupla üveg, 16 mm, víztiszta/kristályos <input type="radio"/>
polikarbonát víztiszta átlátszó, 16 mm (csak bevilágító sávhoz) <input type="radio"/>
dupla hőszigetelt panel, 16 mm (csak bevilágító sávhoz) <input type="radio"/>
műanyag rácsháló, légáteresztés: 44% (csak bevilágító sávhoz) <input type="radio"/>

Ablakok / bevilágító sáv beépítése
padlószekcióba (nem lehetséges) <input type="radio"/>
zár szekcióba (csak zár nélküli kapunál lehetséges) <input type="radio"/>
középső szekcióba <input type="radio"/>
fej szekcióba <input type="radio"/>

Kapukeret
szögvas keret szétszerelve <input type="radio"/>
erősített szögvas keret szétszerelve <input type="radio"/>

Torziós rugótengely elhelyezése
VL =elől elhelyezve (standard) <input type="radio"/>
HL = hátul elhelyezve (átalakító egységgel) <input type="radio"/>

Rendelési méret
Szélesség _____ mm x magasság _____ mm

Hajtástípus
RUN 600 komplett egység <input type="radio"/>
Novoport III motorfej (komplett) <input type="radio"/>
NOVOMATIC 413 komplett egység BD20-as sínrel* <input type="radio"/>
NOVOMATIC 553S motorfej* <input type="radio"/>
NOVOMATIC 803S motorfej* <input type="radio"/>

* Novomatic mennyezeti hajtásoknál teleszkópos csatlakozó konzol szükséges.

Síntípusok
BD 20 (2.250 mm-ig) <input type="radio"/>
BD 30 (2.500 mm-ig) <input type="radio"/>
BD 40 (3.250 mm-ig) <input type="radio"/>

Tartozékok
kirögztítő felső ajtócsukóhoz <input type="radio"/>
belső zár <input type="radio"/>
többpontos zár <input type="radio"/>

További tartozékok	db
_____	_____
_____	_____


A kapu max. napi 25 nyitásra/zárásra alkalmas.

Novoferm ISO45 hőszigetelt szekcionált garázska személybejáró ajtóval



Megrendelőlap

Magyarázat

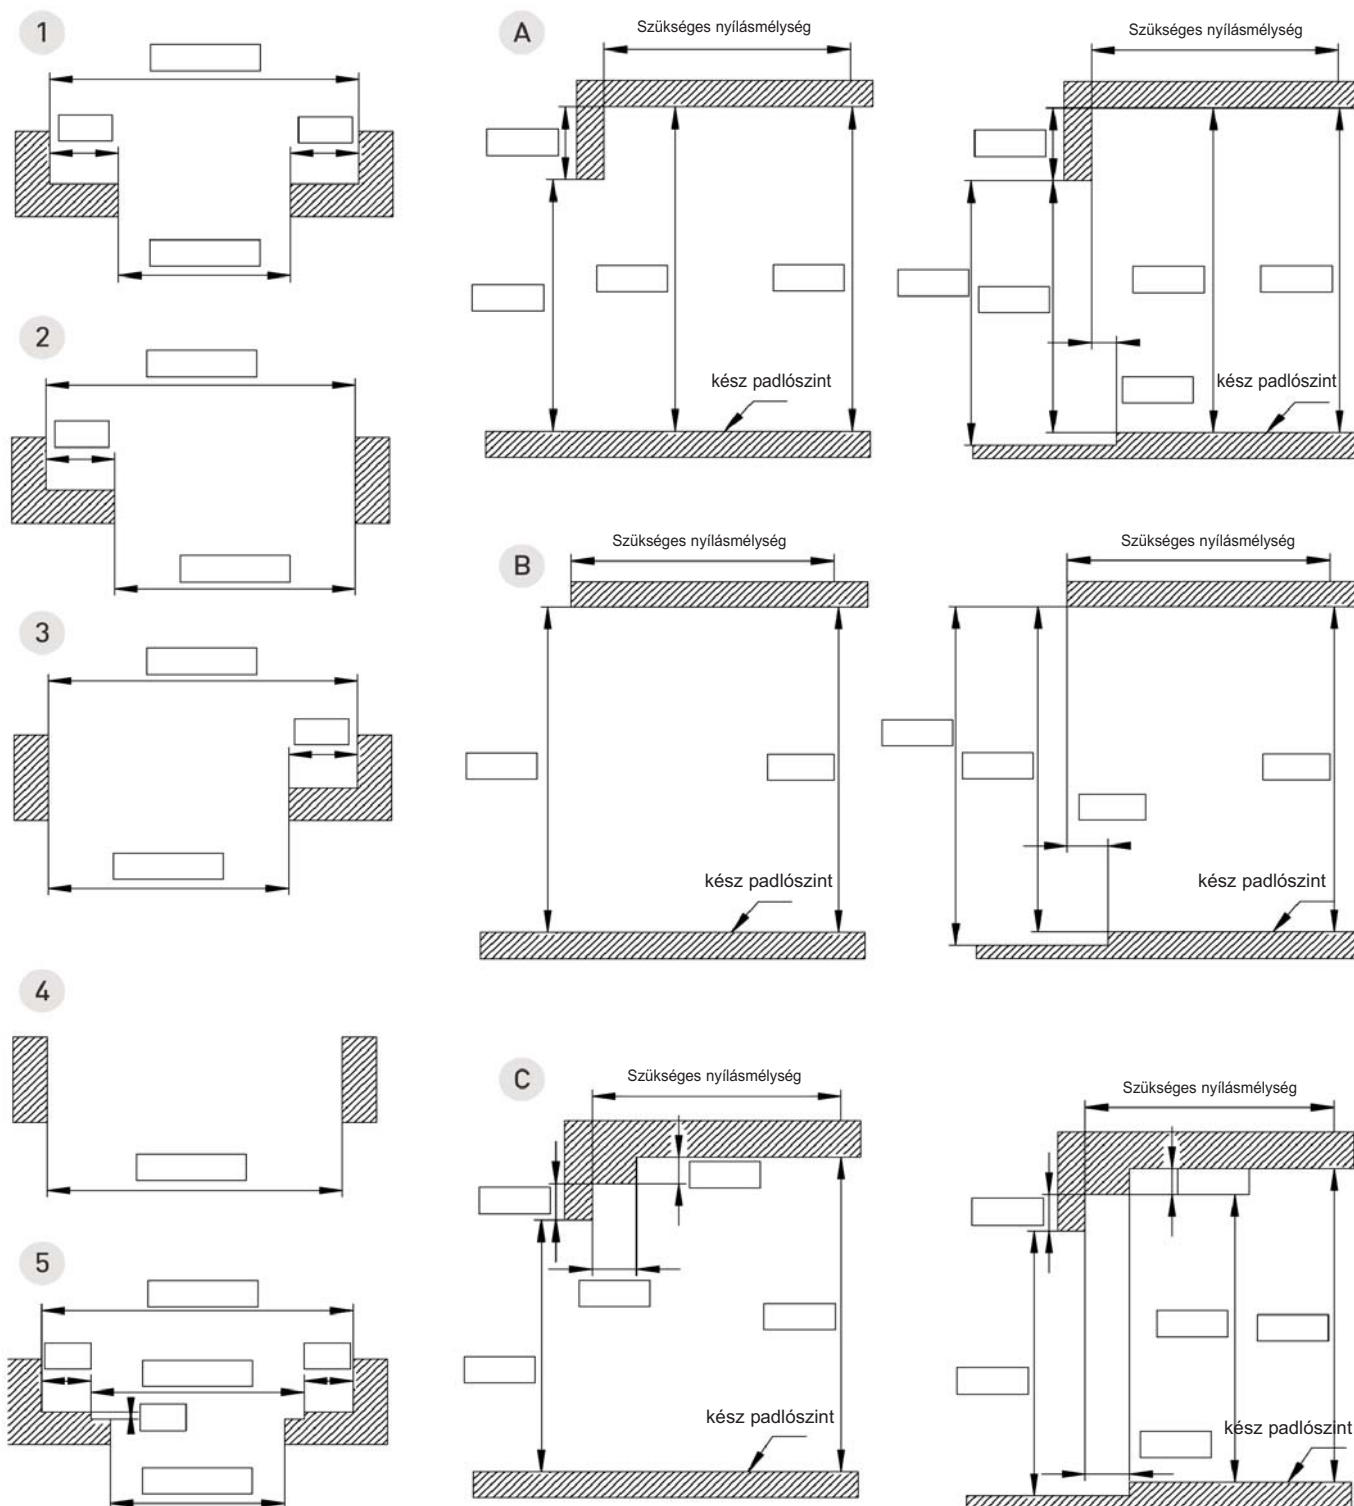

Novoferm ISO45 hőszigetelt szekcionált garázkapu személybejáró ajtóval



Megrendelőlap

Külső kapunézet

(modell: vízszintes vékony bordás, széles bordás és nagy lamellás)

Figyelem! Fontos útmutató a személybejáró ajtó szükséges magasságához.


A kész padlószint és a szemöldök alsó éle közötti távolságnak legalább akkorának kell lennie, mint a kapu rendelési magasságának. Ha a távolság ennél kisebb, a személybejáró ajtót kifelé nem lehet kinyitni. Az ajtó nyílása közelében (kb. 1000 mm) a padlónak simának és egyenesnek kell lennie.

Szabad átjáró szélesség: 850 mm

A személybejáró ajtó elhelyezése (2000-3500 mm kapuszélesség esetén)


balos nyitásirány

jobbos nyitásirány

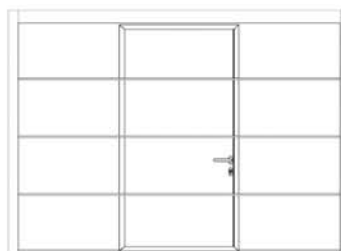


csak középre

A személybejáró ajtó elhelyezése (3501-4250 mm kapuszélesség esetén)

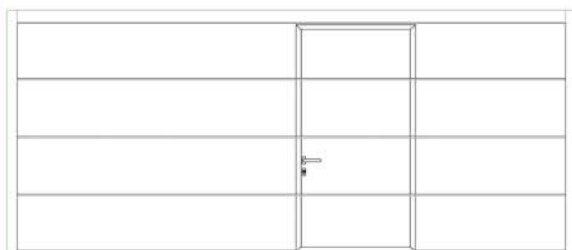


középtől számítva jobbra/jobbos nyitásirány


A személybejáró ajtó elhelyezése (4251-5000 mm kapuszélesség esetén)

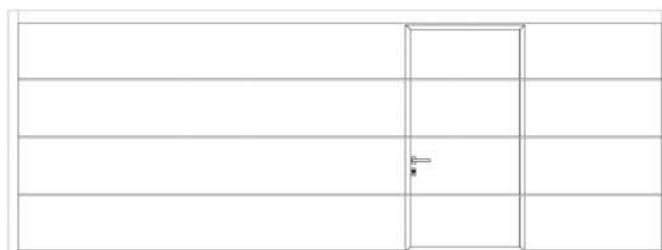

középtől számítva jobbra/jobbos nyitásirány

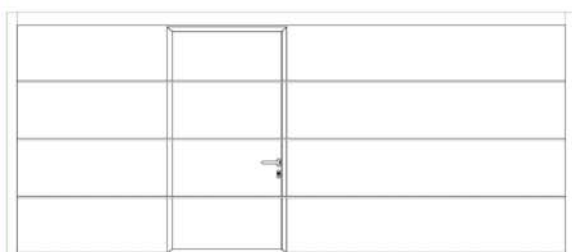

középtől számítva balra/balos nyitásirány

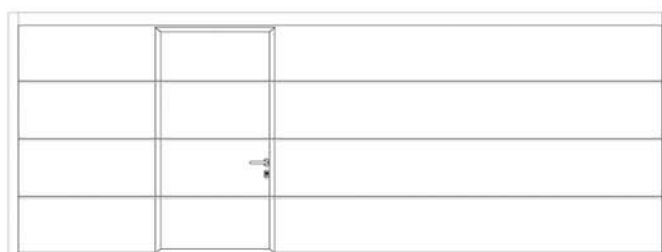

középtől számítva balra/balos nyitásirány

A kaput külső nézetben ábrázoltuk.

Személybejáró ajtó esetén az ablakok, bevilágító sávok és szellőzőrácsok elhelyezése eltérő lehet.

Novoferm ISO45 hőszigetelt szekcionált garázskapu személybejáró ajtóval



Megrendelőlap

Külső kapunézet kazettás mintázat esetén

Figyelem! Fontos útmutató a személybejáró ajtó szükséges magasságához.

A kész padlószint és a szemöldök alsó éle közötti távolságnak legalább akkorának kell lennie, mint a kapu rendelési magasságának. Ha a távolság ennél kisebb, a személybejáró ajtót kifelé nem lehet kinyitni. Az ajtó nyílása közelében (kb. 750 mm) a padlónak simának és egyenesnek kell lennie.

Szabad átjáró szélesség: 600 mm

A személybejáró ajtó elhelyezése (2250-2600 mm kapuszélesség esetén)

balos nyitásirány


jobbos nyitásirány



(A bemutatott ábra 2250 mm-es kapuszélességre vonatkozik.)

csak középre

A személybejáró ajtó elhelyezése (2601-3500 mm kapuszélesség esetén)

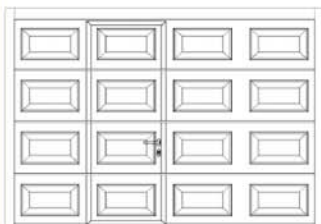


(A bemutatott ábra 2601 mm-es kapuszélességre vonatkozik.)

középtől számítva balra/
balos nyitásirány



középtől számítva jobbra/
jobbos nyitásirány

A személybejáró ajtó elhelyezése (4001-4500 mm kapuszélesség esetén)

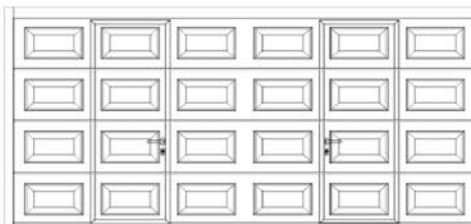


(A bemutatott ábra 4001 mm-es kapuszélességre vonatkozik.)

középtől számítva balra/
balos nyitásirány

középtől számítva jobbra/
jobbos nyitásirány

A személybejáró ajtó elhelyezése (3501-4000 mm kapuszélesség esetén)

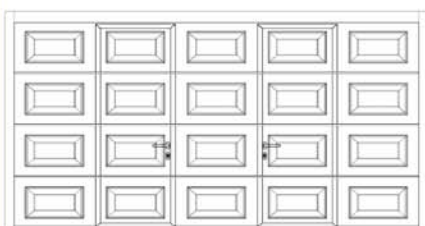


(A bemutatott ábra 3501 mm-es kapuszélességre vonatkozik.)

középtől számítva balra/
balos nyitásirány

középtől számítva jobbra/
jobbos nyitásirány

A személybejáró ajtó elhelyezése (4501-5000 mm kapuszélesség esetén)

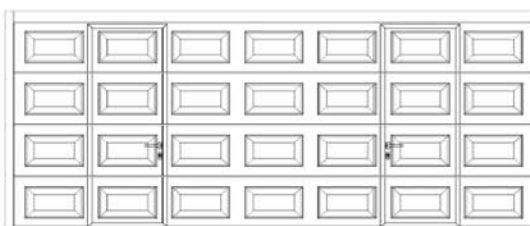

(A bemutatott ábra 4501 mm-es kapuszélességre vonatkozik.)

középtől számítva balra/
balos nyitásirány

középtől számítva jobbra/
jobbos nyitásirány

A kaput külső nézetben ábrázoltuk.

Személybejáró ajtó esetén az ablakok, bevilágító sávok és szellőzőrácsok elhelyezése eltérő lehet.